COMUNE DI VERCELLI
Provincia di VERCELLI

EDIFICIO SITO IN VIA BRUZZA N° 6/8

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PROGETTO ESECUTIVO



Committente
ATC di Vercelli
Con sede in corso Palestro 21/A a Vercelli

Scala: -

Data: Aprile 2011

Elaborato IMPIANTO ELETTRICO
Quadro generale centrale termica

Tavola 08

A disposizione dell'U.T.C.

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Ing. ALBERTO FERRAROTTI
Corso San Martino, 25 - 13100 Vercelli
Tel. 0161/215567 - Fax. 0161/218438
Iscrizione n.1570A all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli

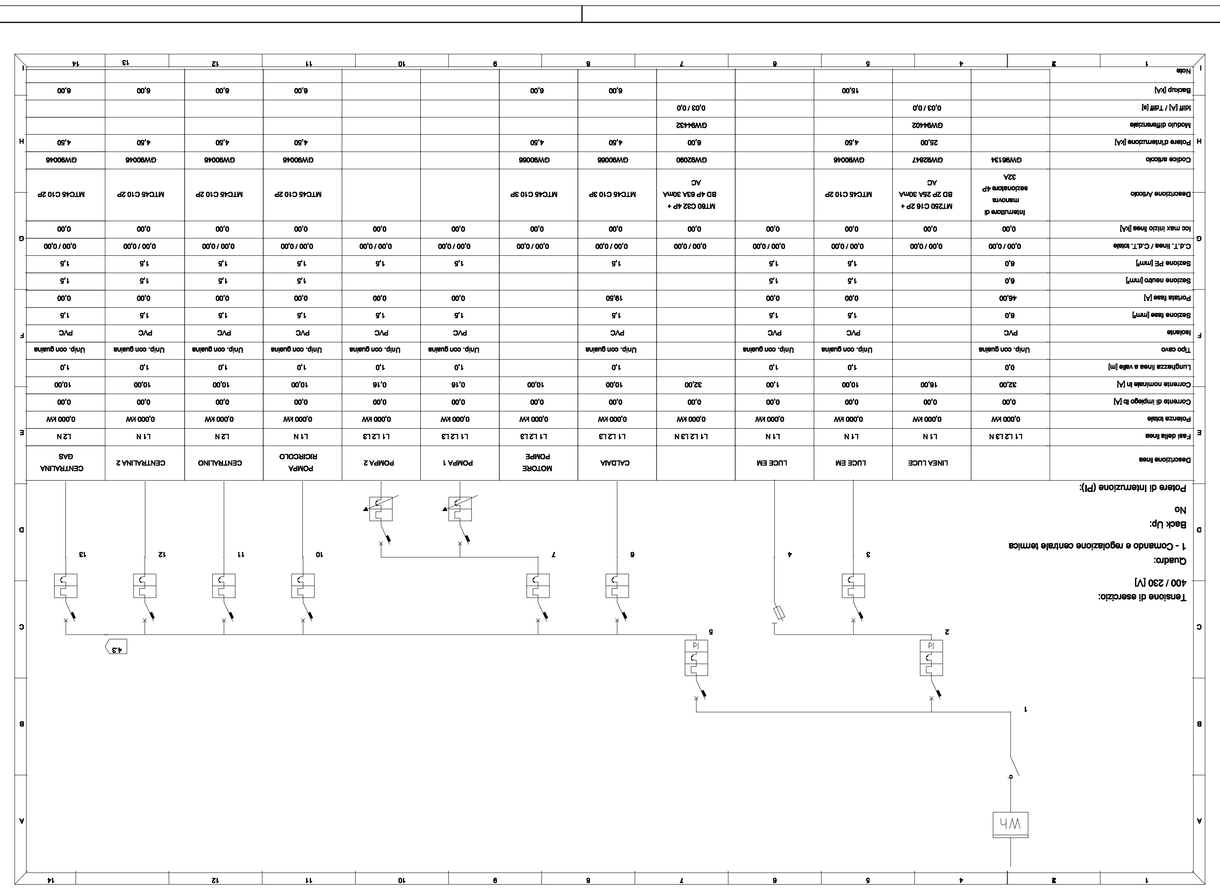

Descrizione linea		LINEA LUCE	LUCE EM	LUCE EM		CALDAIA	MOTORE POMPE	POMPA 1	POMPA 2	POMPA MOMOCOLO	CENTRALINO	CENTRALINA 2 GAS		
Fasi della linea	L1/L2/L3/N	L1N	L1N	L1N	L1/L2/L3/N	L1/L2/L3	L1/L2/L3	L1/L2/L3	L1/L2/L3	L1N	L2N	L1N	L2N	
Potenza nominale	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	
Corrente di impiego Ib [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Corrente nominale In [A]	32,00	16,00	10,00	1,00	32,00	10,00	10,00	0,16	0,16	10,00	10,00	10,00	10,00	
Lunghezza linea e cadta [m]	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Tipo cavo	(Urpt, con guaine		(Urpt, con guaine	(Urpt, con guaine		(Urpt, con guaine		(Urpt, con guaine	(Urpt, con guaine	(Urpt, con guaine	(Urpt, con guaine	(Urpt, con guaine	(Urpt, con guaine	
Isolante	PVC		PVC	PVC		PVC		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	
Sezione linea [mm²]	6,0		1,5	1,5		1,5		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Portata linea [A]	46,00		0,00	0,00		19,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sezione PE [mm²]	6,0		1,5	1,5		1,5		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Sezione neutro [mm²]	6,0		1,5	1,5				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
C.d.T. linea / C.d.T. totale	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	
Im max rsizio linea [kA]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Descrizione utenza			HT280 CI6 3P + magnetico automatico 32A	HT280 C32 4P + 30 3P 30mA AC	HTC4G C10 3P	HTC4G C10 3P	HT280 C32 4P + 30 4P 60A 30mA AC	HTC4G C10 3P	HTC4G C10 3P	HTC4G C10 3P	HTC4G C10 3P	HTC4G C10 3P	HTC4G C10 3P	
Codice articolo		CW9317A	CW9206/7	CW9206/8		CW9200/8	CW9200/8	CW9200/8	CW9200/8	CW9200/8	CW9200/8	CW9200/8	CW9200/8	
Potenza d'illuminazione [W]			28,00	4,00		4,00	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00	4,00	
Valore cilindrico			CW9442/2				CW9442/2							
Ref.Pr / Tratt[N]			0,00 / 0,0				0,00 / 0,0							
Beauty [kA]			10,00			6,00	6,00			6,00	6,00	6,00	6,00	
Note														